г. Москва, ул. Леваневского (ДСК им. Ларина) (ЕДСВАО_007)

Схема расстановки опор наружного освещения с указанием светотехнического оборудования

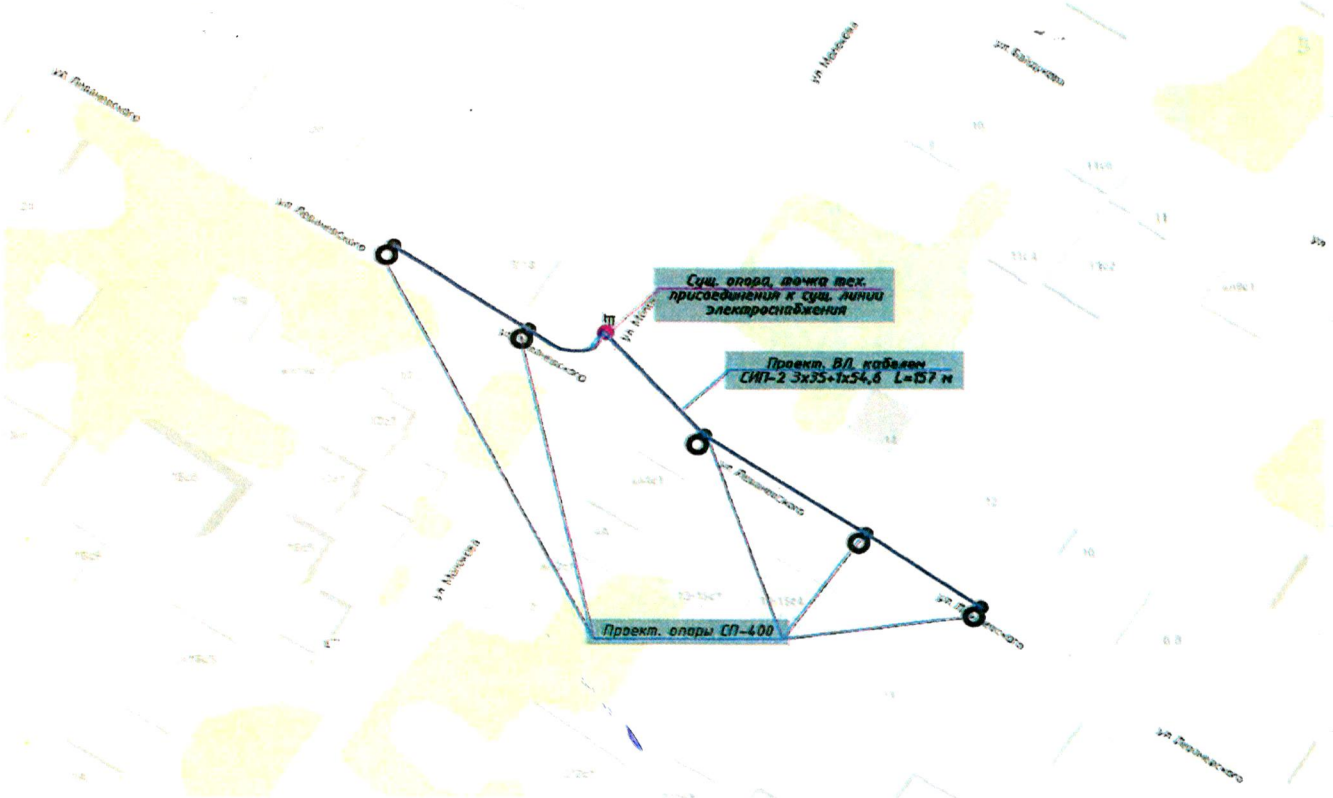

Перечень устанавливаемого оборудования

Наименование	Ед. измерения	Количество
Опора СП-400-9,0/11,0-01-ц	шт.	5
Однорожковый кронштейн 1.К1-1,5-1,5-02-ц	шт.	5
Светильник светодиодный 60w	шт.	5
Цоколь	шт.	1
Провод СИП-2	м.	157
Подключение к существующей сети уличного освещения-157м СИП-2		

АО "ОЭК"	ГБУ "Жилищник"	ГУП "Моссвет"
Точка подключения согласована	Бурова Е.С.	

Гришин А.В

ГУП «МОССВЕТ»
Направление трассы и количество УНО
СОГЛАСОВАНО