


г. Москва, ул. Байдукова (ДСК им. Ларина) (ЕДСВАО_008)

Схема расстановки опор наружного освещения с указанием светотехнического оборудования

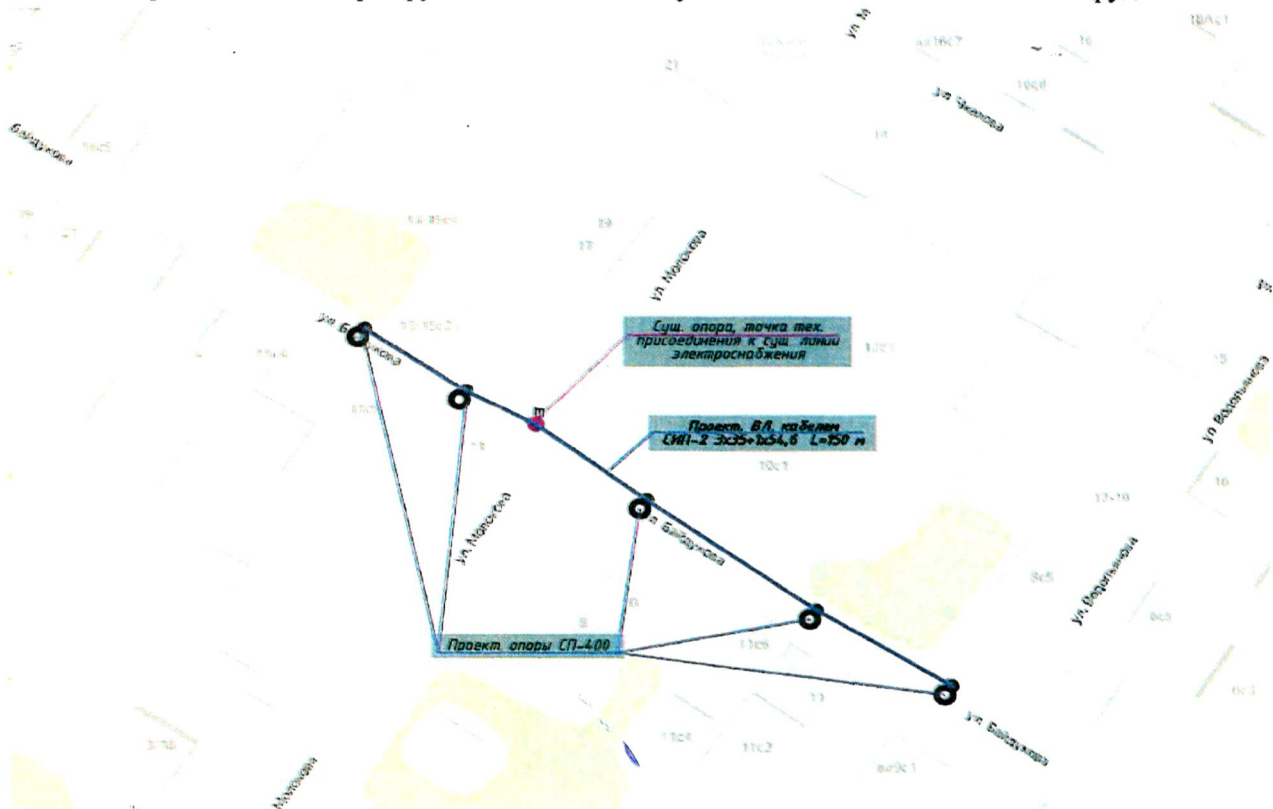

Перечень устанавливаемого оборудования

Наименование	Ед. измерения	Количество
Опора СП-400-9,0/11,0-01-ц	шт.	5
Однорожковый кронштейн 1.К1-1,5-1,5-02-ц	шт.	5
Светильник светодиодный 60w	шт.	5
Кабель СИП-2 3x35+1x54,6	м.	150
Подключение к существующей сети уличного освещения-150м. СИП-2		

АО "ОЭК"	ГБУ "Жилищник"	ГУП "Моссвет"
<i>Гришин А.В.</i>	<i>Зуров Е.С.</i>	

ГУП «МОССВЕТ»
Направление трассы и
количество УНО
СОГЛАСОВАНО

Зуров Е.С.