


г. Москва, Ул. Белякова (ЕДСВАО_009)

Схема расстановки опор наружного освещения с указанием светотехнического оборудования

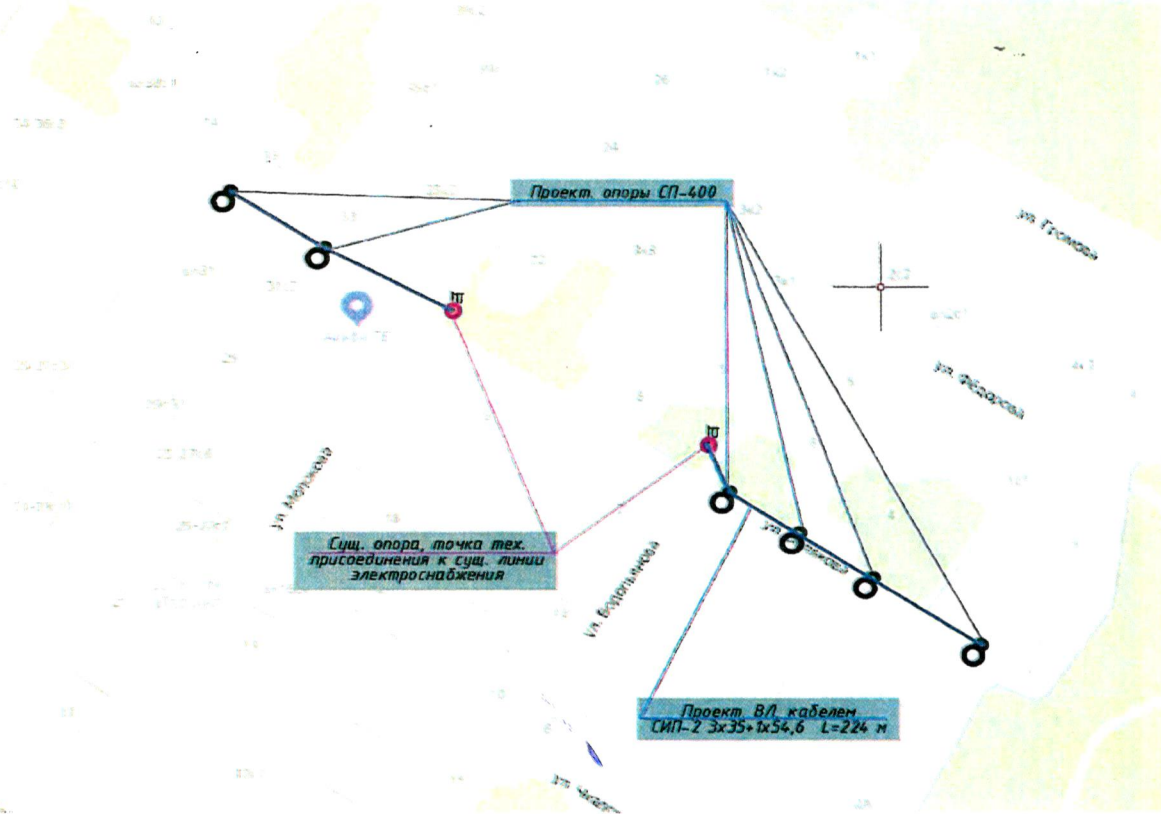

Перечень устанавливаемого оборудования

Наименование	Ед. измерения	Количество
Опора СП-400-9,0/11,0-01-ц	шт.	6
Однорожковый кронштейн 1.К1-1,5-1,5-02-ц	шт.	6
Светильник светодиодный 60w	шт.	6
Кабель СИП-2 3x35+1x54,6	м.	224
Подключение к существующей сети уличного освещения - 224м. СИП-2		

АО "ОЭК"	ГБУ "Жилищник"	ГУП "Моссвет"
<i>Точка подключения согласована</i>	<i>Буров Е.С.</i>	ГУП «МОССВЕТ» Направление трассы и количество УНО СОГЛАСОВАНО

Гришин А.В.

Гришин А.В.

Защитин С.В.