


г. Москва,, ул. Водопьянова 13 (ЕДСВАО_010)

Схема расстановки опор наружного освещения с указанием светотехнического оборудования

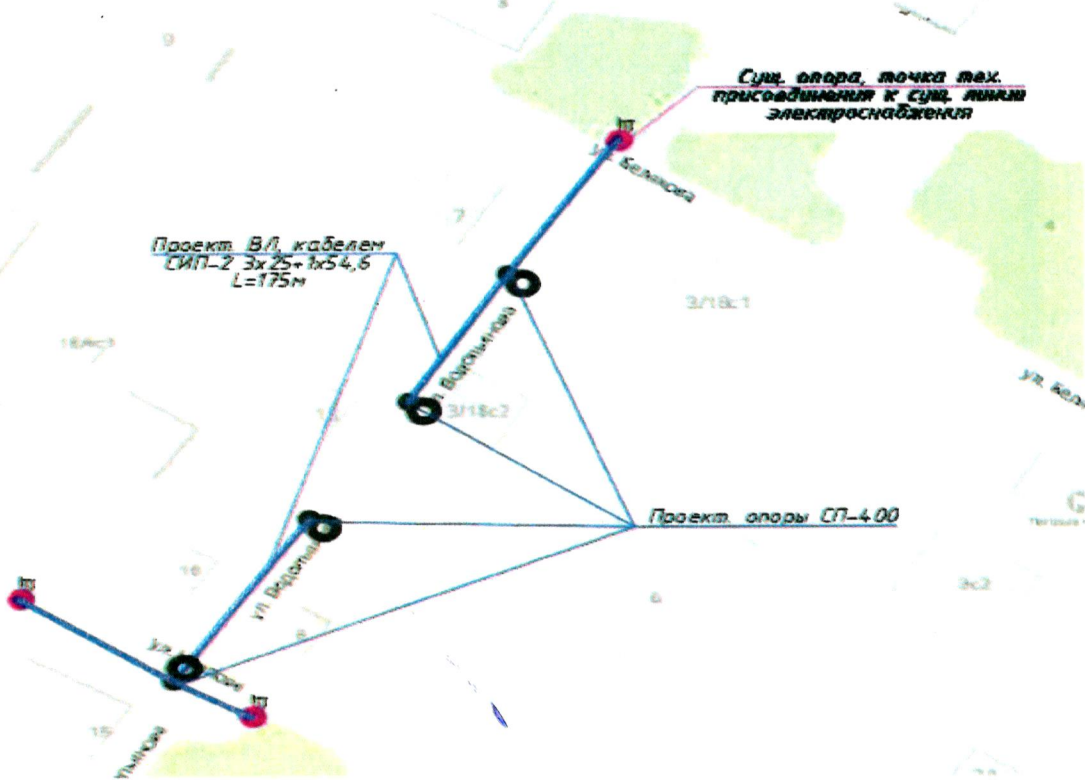

Перечень устанавливаемого оборудования

Наименование	Ед. измерения	Количество
Опора СП-400-9,0/11,0-01-ц	шт.	4
Однорожковый кронштейн 1.К1-1,5-1,5-02-ц	шт.	4
Светильник светодиодный 60w	шт.	4
Кабель СИП-2 3x35+1x54,6	м.	175
Подключение к существующей сети уличного освещения- 175м. СИП-2		

АО "ОЭК"	ГБУ "Жилищник" <i>управл. р-на Митяевск</i>	ГУП "Моссвет"
<i>Д. Демченко А. С.</i>	<i>Михайлов В. Н.</i>	ГУП «МОССВЕТ» Направление трассы и количество УНО СОГЛАСОВАНО

*Тот же, подписанием
согласованно*

Вайтов С. В.